

ИНСТРУКЦИЯ № 4
об общих мерах по противопожарной безопасности

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_____ Н.А. Арчебасова

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВФ ВолГУ

_____ Е.В. Логинова

« ____ » _____ 20 ____ г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
55AA851599798DB84CB7E279019CBCAF
Владелец: Логинова Елена Викторовна
Действителен: с 05.03.2026 до 05.06.2027

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая Инструкция об общих мерах по противопожарной безопасности (далее – Инструкция) устанавливает основные требования противопожарной безопасности в Волжском филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» и является обязательной для всего профессорско- преподавательского состава, обучающихся, административно-управленческого персонала института, а так же привлеченного ремонтно-строительного персонала других предприятий (подрядчиков).

1.2. Ответственность за обеспечение мер противопожарной безопасности и непосредственное руководство системой противопожарной безопасности по филиалу осуществляет директор ВФ ВолГУ.

1.3. Ответственным за противопожарную безопасность филиала назначается начальник хозяйственного отдела.

1.4. Ответственными за состояние и организацию работ по предупреждению пожаров в структурных подразделениях назначаются руководители этих подразделений.

1.5. Ответственность за соблюдение Правил противопожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник и обучающийся ВФ ВолГУ.

1.6. Все сотрудники и обучающиеся филиала обязаны не допускать действий, приводящих к пожару или возгоранию, а также пресекать подобные действия со стороны других лиц.

1.7. При пожаре звонить в подразделение пожарной охраны по городскому телефону 01, с мобильного телефона 112, на Единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

1.8. Все сотрудники и обучающиеся допускаются к работе/учебе только после прохождения противопожарных инструктажей.

Название документа: Инструкция об общих мерах по противопожарной безопасности
Разработчик: Начальник хозяйственного отдела Е.В. Ширинкина Страница 1 из 6 Версия 2
Копия с данного оригинала при распечатке недействительна без заверительной надписи

1.10. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной Инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,

2.1. Со всеми сотрудниками и обучающимися определяются порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей, занятий по пожарному техническому минимуму.

2.2. В корпусе филиала на видных местах должны быть вывешены планы эвакуации, таблички с указанием направления движения при эвакуации, таблички-указатели эвакуационных выходов.

2.3. В соответствии с требованиями пожарной безопасности курить в помещениях и на территории ВФ ВолГУ запрещено.

2.4. По окончании работы перед закрытием помещения каждый сотрудник ВФ ВолГУ обязан привести в порядок рабочее место, отключить все электрическое и другое оборудование, закрыть окна, двери, сдать ключи от кабинета на вахту. Ответственный за противопожарную безопасность руководитель структурного подразделения (либо сотрудник, назначенный ответственным) обязан проконтролировать правильность выполнения требований по окончании работы.

3. Требования пожарной безопасности при содержании помещений и территории.

3.1. Помещения и территория ВФ ВолГУ должны содержаться в чистоте. Весь мусор, отходы должны собираться в специально отведенных местах и систематически вывозиться.

3.2. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. Подходы к пожарным гидрантам должны быть всегда доступными для подъезда пожарных машин, очищены от снега и хлама.

3.3. Подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Все первичные средства пожаротушения (внутренние пожарные краны и пожарные щиты, огнетушители) должны находиться в постоянной готовности к применению. Ключи от мест хранения пожарного инвентаря должны находиться в доступном месте и обозначаться соответствующими табличками-указателями.

3.4. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, проходить проверку работоспособности два раза в год (весной и осенью).

3.5. Пожарные краны внутреннего противопожарного трубопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Перекатку рукавов на новую скатку производить не реже одного раза в год.

3.6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и подвергаться эксплуатационным испытаниям один раз в пять лет.

3.7. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы в корпусах должны быть свободными. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания автоматически.

3.8. На кафедрах, в лабораториях, отделах, службах и других подразделениях, где применяются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), горючие газы и вещества, хранение их разрешается из расчета суточной потребности в плотно закрытой таре

Название документа: Инструкция об общих мерах по противопожарной безопасности
Разработчик: Начальник хозяйственного отдела Е.В. Ширинкина Страница 2 из 6 Версия 2
Копия с данного оригинала при распечатке недействительна без заверительной надписи

или сейфе для проведения учебно-лабораторных, научно-исследовательских работ и других технологических процессов.

3.9. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. Двери чердачных помещений, а также технические этажи и подвалы, должны закрываться на замок.

3.10. Решетки на окнах первых этажей помещений должны быть распашными, открывающимися наружу. Ключи от решеток должны находиться в специальных контейнерах, прикрепленных рядом с окном на уровне глаз человека, обозначенных соответствующим указателем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить перепланировку учебных, производственных, служебных помещений без проекта, согласованного с органами Госпожнадзора;
 - применение сгораемых конструкций и материалов при строительстве и реконструкции служебно-бытовых помещений без предварительной их пропитки огнезащитным составом;
 - устраивать на лестничных клетках рабочие, складские помещения, загромождать проходы;
 - применять бензин, керосин и другие огнеопасные жидкости для уборки помещений любого назначения;
 - оставлять после окончания работы/учебы работающие огневые установки и включенные электрические приборы;
 - оборудовать стены, окна помещений горючими (сгораемыми) тканями, не пропитанными огнезащитным составом;
 - на кровле зданий филиала производить пожароопасные работы, курить, проводить посторонних лиц, не связанных с выполнением обязанностей по обслуживанию кровли здания и других плановых работ;
 - разводить на территории филиала костры, сжигать мусор и прочие материалы;
-
- работать на неисправном электрооборудовании оборудования любого вида;
 - допускать порчу элементов систем пожарной автоматики, в случае обнаружения неисправности в пожарной автоматике немедленно сообщать в хозяйственный отдел по телефону 56-44-02.

Разработал:

Начальник хозяйственного отдела

Е.В. Ширинкина

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по ОТ

Н.С. Иванова

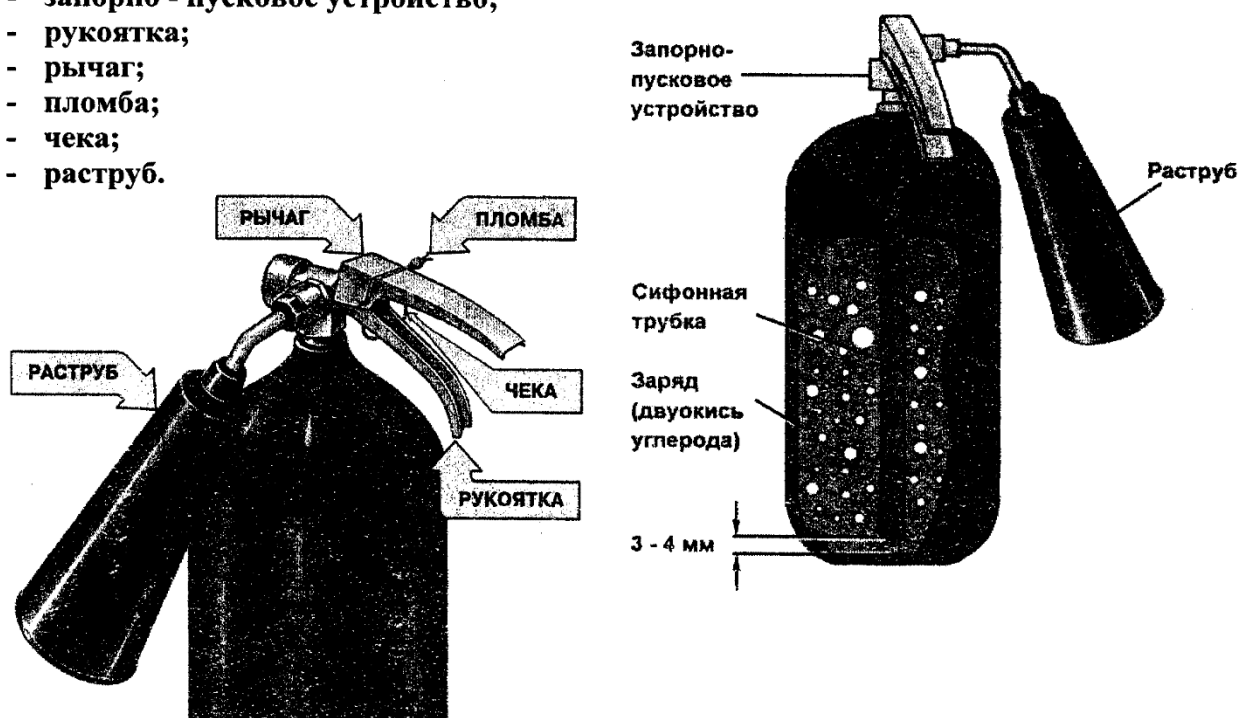
Энергетик

Е.Н. Жадаев

Название документа: Инструкция об общих мерах по противопожарной безопасности
Разработчик: Начальник хозяйственного отдела Е.В. Ширинкина Страница 3 из 6 Версия 2
Копия с данного оригинала при распечатке недействительна без заверительной надписи

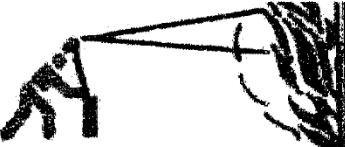

Углекислотный огнетушитель состоит (смотри на рисунки):

- корпус;
- сифонная трубка;
- заряд (диоксид углерода (CO_2));
- запорно - пусковое устройство;
- рукоятка;
- рычаг;
- пломба;
- чека;
- раструб.



При возникновении очага возгорания необходимо снять огнетушитель и поднести к очагу, выдернуть чеку, направить раструб в сторону огня, нажать на рычаг запорно-пускового устройства и приступить к тушению очага возгорания (правила применения также указываются на корпусе огнетушителя).

Правила тушения очага возгорания огнетушителем

	Правильно	Неправильно
Тушить очаг пожара с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток был со спины)		
При тушении пролитой легковоспламеняющейся жидкости начинать с передней кромки, направляя струю на горящую поверхность, а не на пламя		
Истекающую жидкость тушить сверху вниз		
Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз		
При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно		
Следите, чтобы потушенный очаг возгорания не вспыхнул снова (не поворачивайтесь к нему спиной)		
После использования огнетушителя отправить на перезарядку		

«С инструкцией об общих мерах по противопожарной безопасности»

[illegible]

Название документа: Инструкция об общих мерах по противопожарной безопасности

Разработчик: Начальник хозяйственного отдела Е.В. Ширинкина Страница 6 из 6 Версия 2

Копия с данного оригинала при распечатке недействительна без заверительной надписи